


Nomogramm nach HÄUSLER zur Korrektur des Barometerstandes

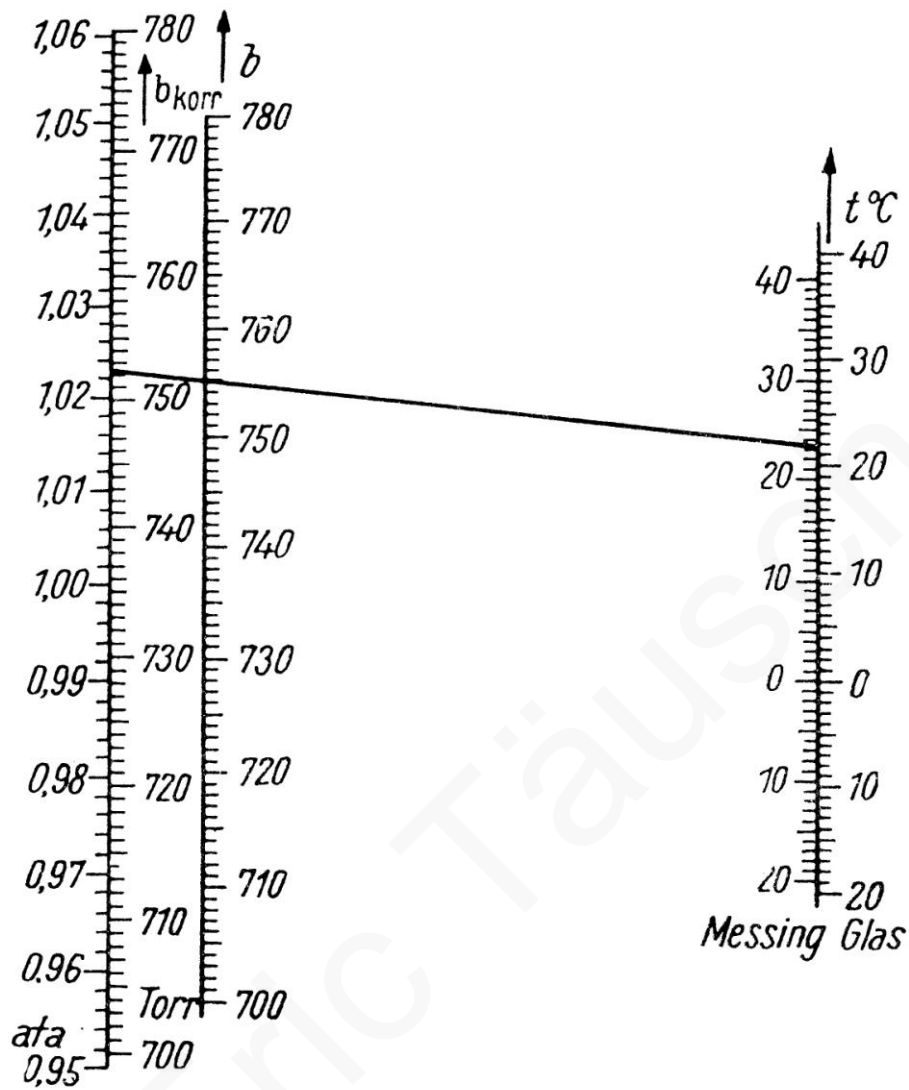

Bezeichnungen:
 t = Raumtemperatur
 b = abgelesener Barometerstand
 b_{korr} = korrigierter Barometerstand